

Datové listy RSK+16-300-25 RECUTECH celohliníkový výměník



VSTUPY

Standardní vzduchové množství

Vzduchové množství

Teplota

Relativní vlhkost

Absolutní vlhkost

Rychlost

Hmotnostní průtok

Entalpie

Teplota kondenzace

	Přívod	Odtah
m ³ /h	250	250
m ³ /h	234,2	256,1
°C	1	25
%	78	60
g/kg	3,2	11,9
m/s	1,03	1,13
kg/h	301	301
kJ/kg	8,9	55,5
°C	-2,4	16,7

VÝSTUPY

Standardní tlaková ztráta / EUROVENT

Tlaková ztráta / EUROVENT

Vzduchové množství

Teplota

Relativní vlhkost

Absolutní vlhkost

Rychlost

Entalpie

Teplotní účinnost - mokrá

Teplotní účinnost - suchá



Rekuperovaný výkon

Kondenzace

NEP (Rekuperovaný výkon - výkon ventilátorů)

Hustota

Pa	84,31	100,87
Pa	76,24	104,69
m ³ /h	252,3	245,3
°C	22,1	12,5
%	19,2	95,3
g/kg	3,2	8,6
m/s	1,11	1,08
kJ/kg	30,3	34,2
%	87,9	-
%	81,4	-
kW	1,8	1,8
l/h	0	1
W	1720	
kg/m ³	1,247	1,214

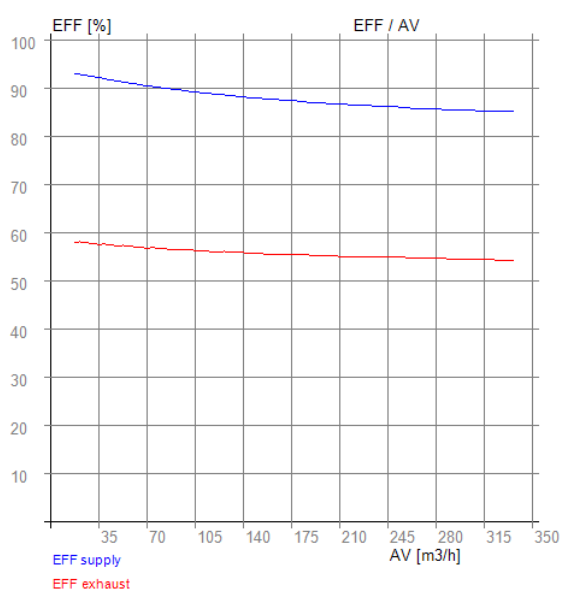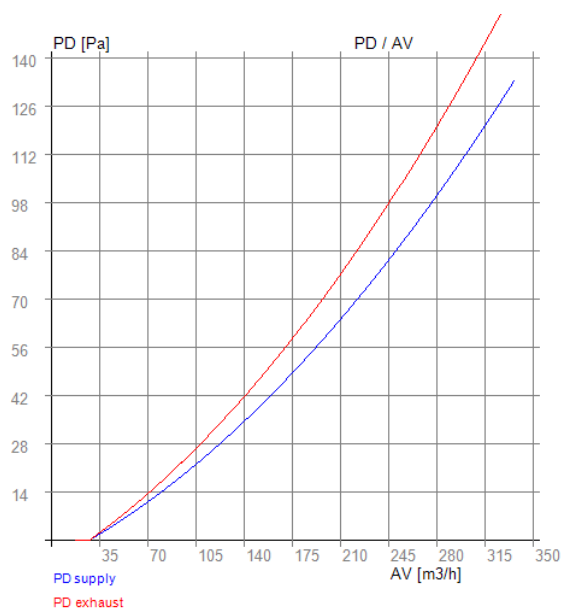

KONTAKTUJTE NÁS


spulak@rekupex.cz
+420 723 307 772
www.rekupex.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41



Datové listy RSK+16-300-25 RECUTECH celohliníkový výměník

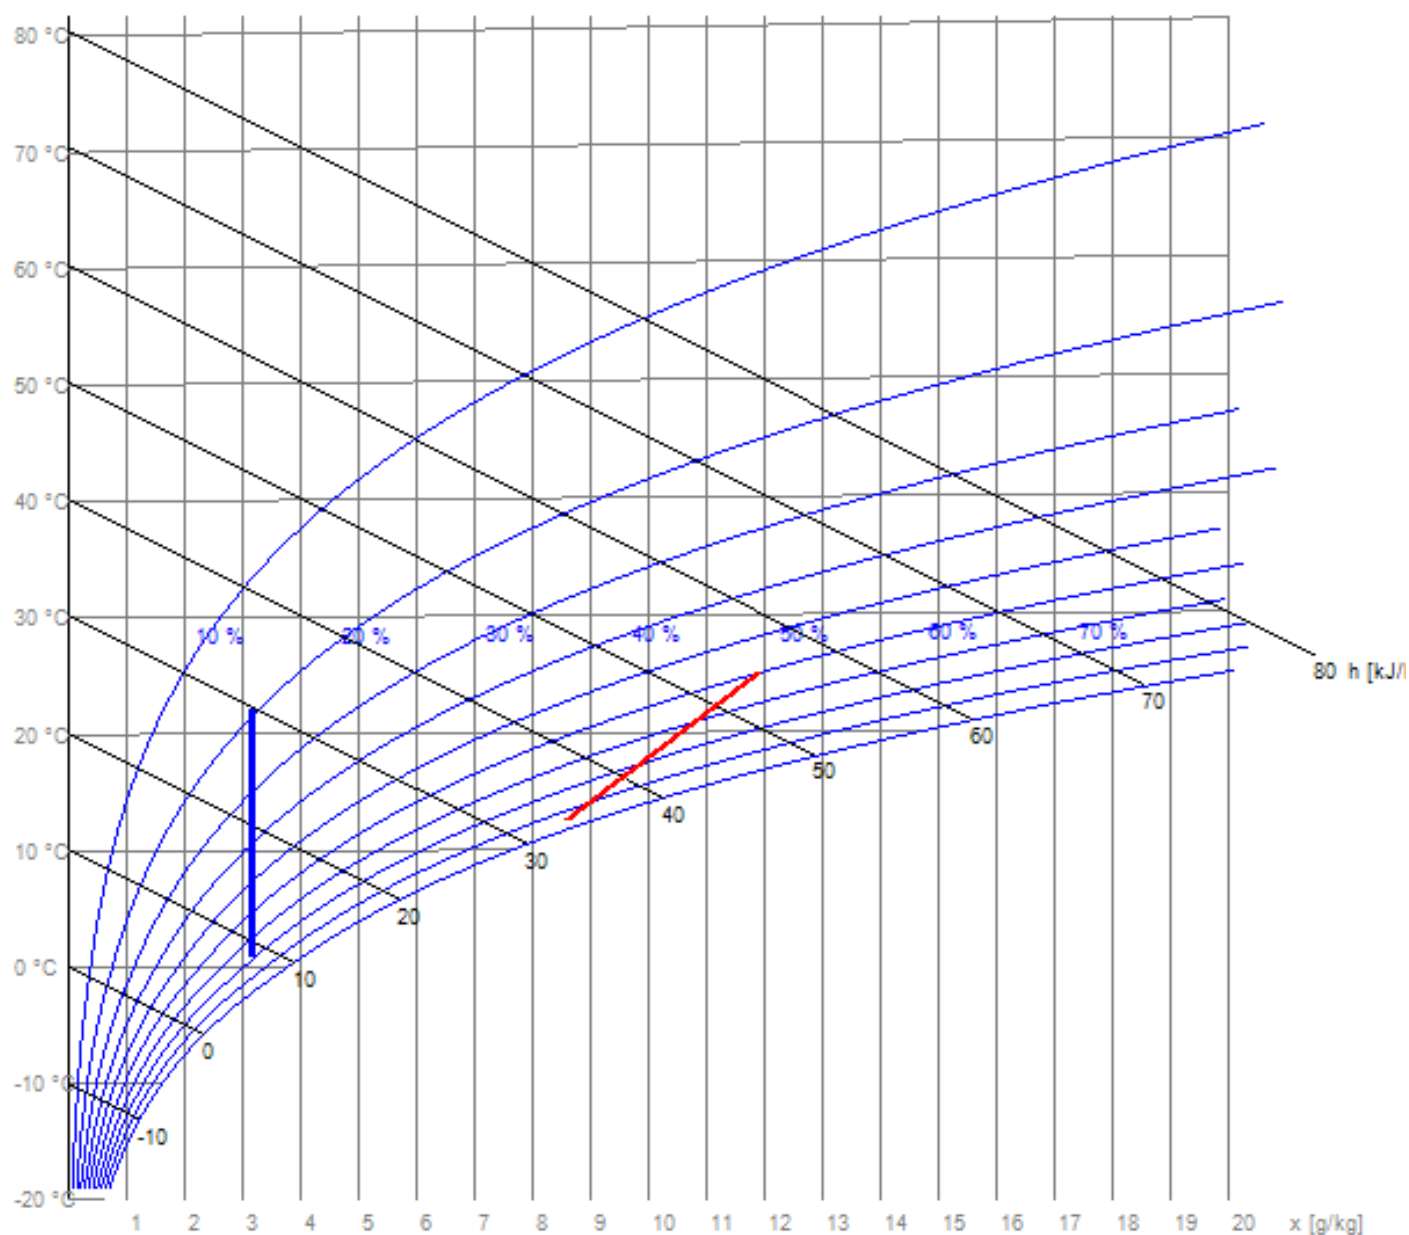


KONTAKTUJTE NÁS


spulak@rekupex.cz
+420 723 307 772
www.rekupex.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41



Datové listy RSK+16-300-25 RECUTECH
celohliníkový výměník

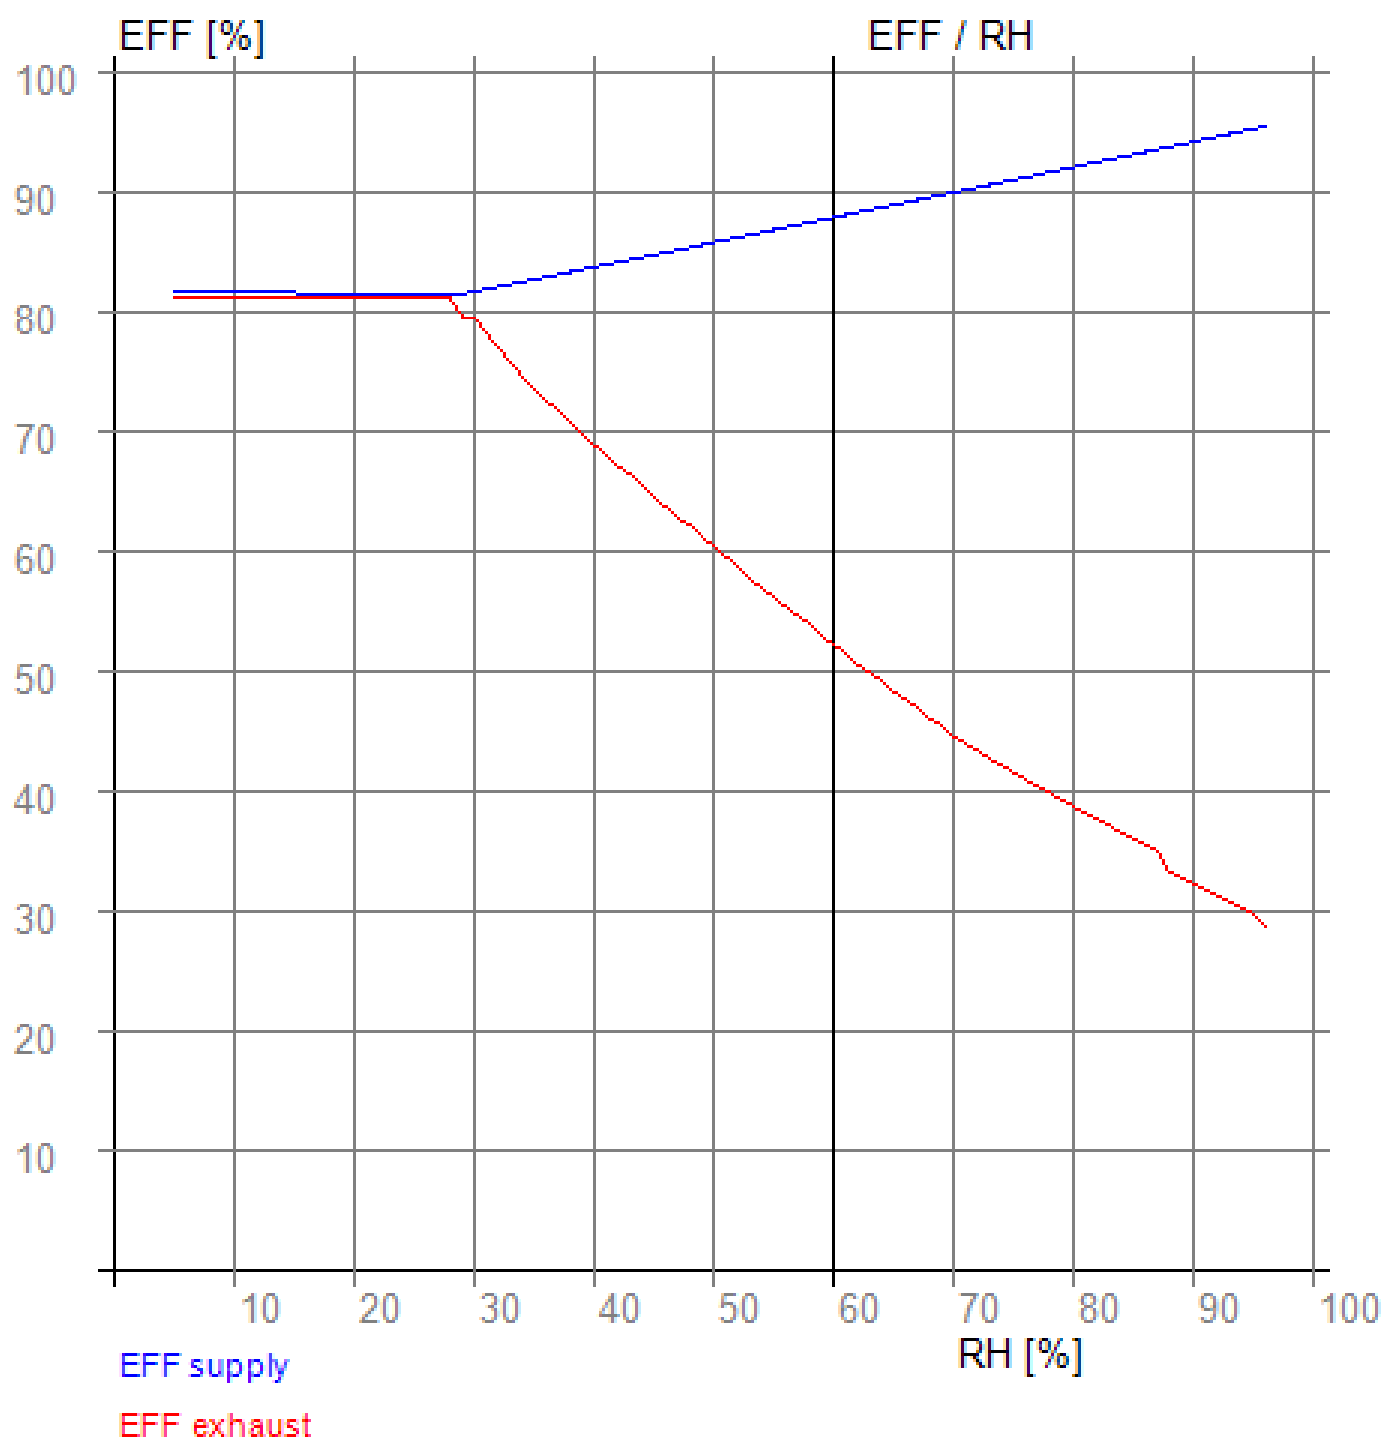

KONTAKTUJTE NÁS

spulak@rekupec.cz
+420 723 307 772
www.rekupec.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41

