

Datové listy RSF+16-300-H-F-29 RECUTECH

lamela výměníku z HPS (hygienický plast)



VSTUPY

Standardní vzduchové množství

Vzduchové množství

Teplota

Relativní vlhkost

Absolutní vlhkost

Rychlost

Hmotnostní průtok

Entalpie

Teplota kondenzace

	Přívod	Odtah
m ³ /h	250	250
m ³ /h	234,2	256,1
°C	1	25
%	78	60
g/kg	3,2	11,9
m/s	1,03	1,13
kg/h	301	301
kJ/kg	8,9	55,5
°C	-2,4	16,7

VÝSTUPY

Standardní tlaková ztráta / EUROVENT

Tlaková ztráta / EUROVENT

Vzduchové množství

Teplota

Relativní vlhkost

Absolutní vlhkost

Rychlost

Entalpie

Teplotní účinnost - mokrá

Teplotní účinnost - suchá



Rekuperovaný výkon

Kondenzace

NEP (Rekuperovaný výkon - výkon ventilátorů)

Hustota

Pa	104,97	125,97
Pa	94,94	130,74
m ³ /h	252,6	245,2
°C	22,4	12,3
%	18,9	95,4
g/kg	3,2	8,5
m/s	1,11	1,08
kJ/kg	30,6	33,8
%	89,3	-
%	83,8	-
kW	1,8	1,8
l/h	0	1
W	1734	
kg/m ³	1,247	1,214

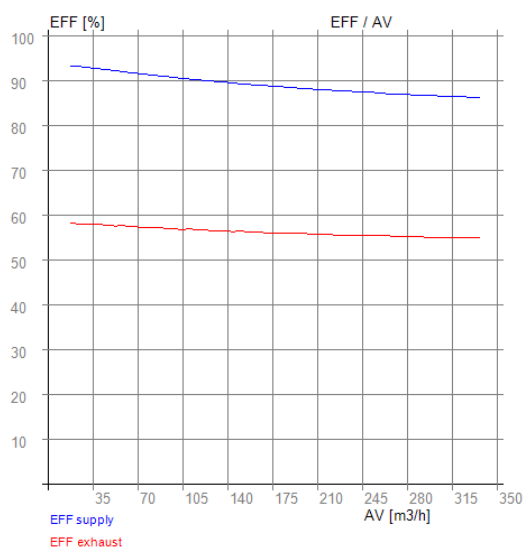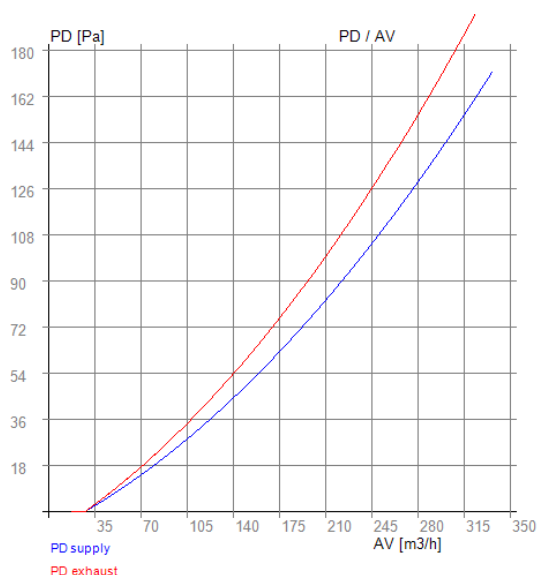

KONTAKTUJTE NÁS


spulak@rekupex.cz
+420 723 307 772
www.rekupex.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41



Datové listy RSF+16-300-H-F-29 RECUTECH
lamela výměníku z HPS (hygienický plast)

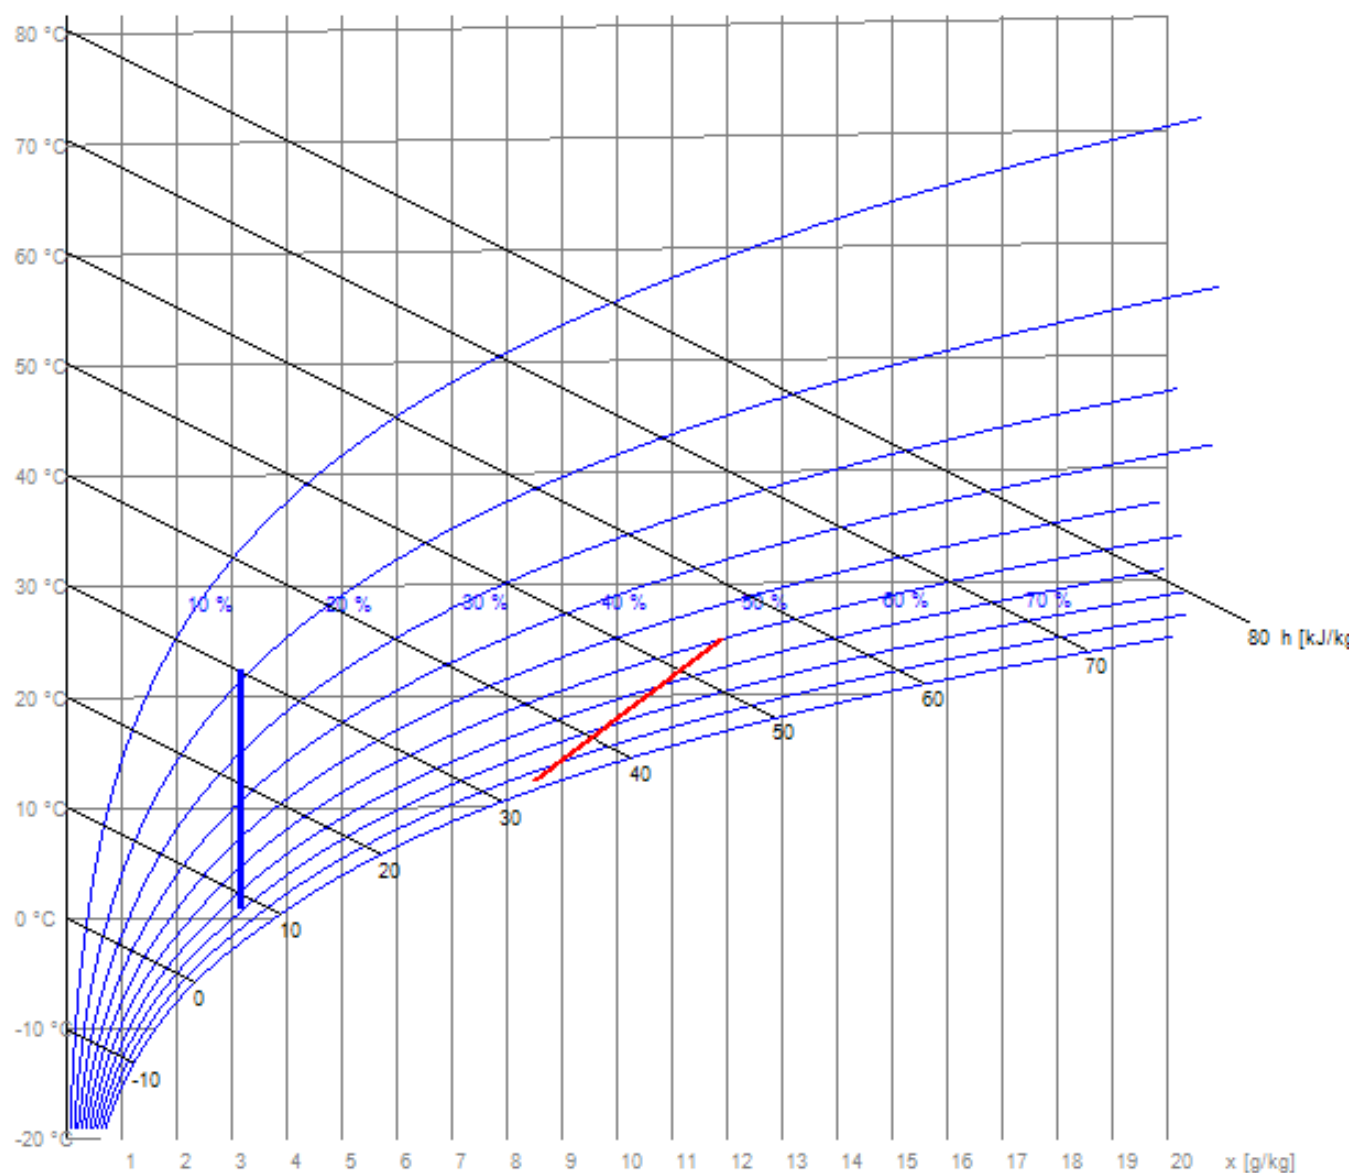


KONTAKTUJTE NÁS


spulak@rekupek.cz
+420 723 307 772
www.rekupek.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41



Datové listy RSF+16-300-H-F-29 RECUTECH
lamela výměníku z HPS (hygienický plast)

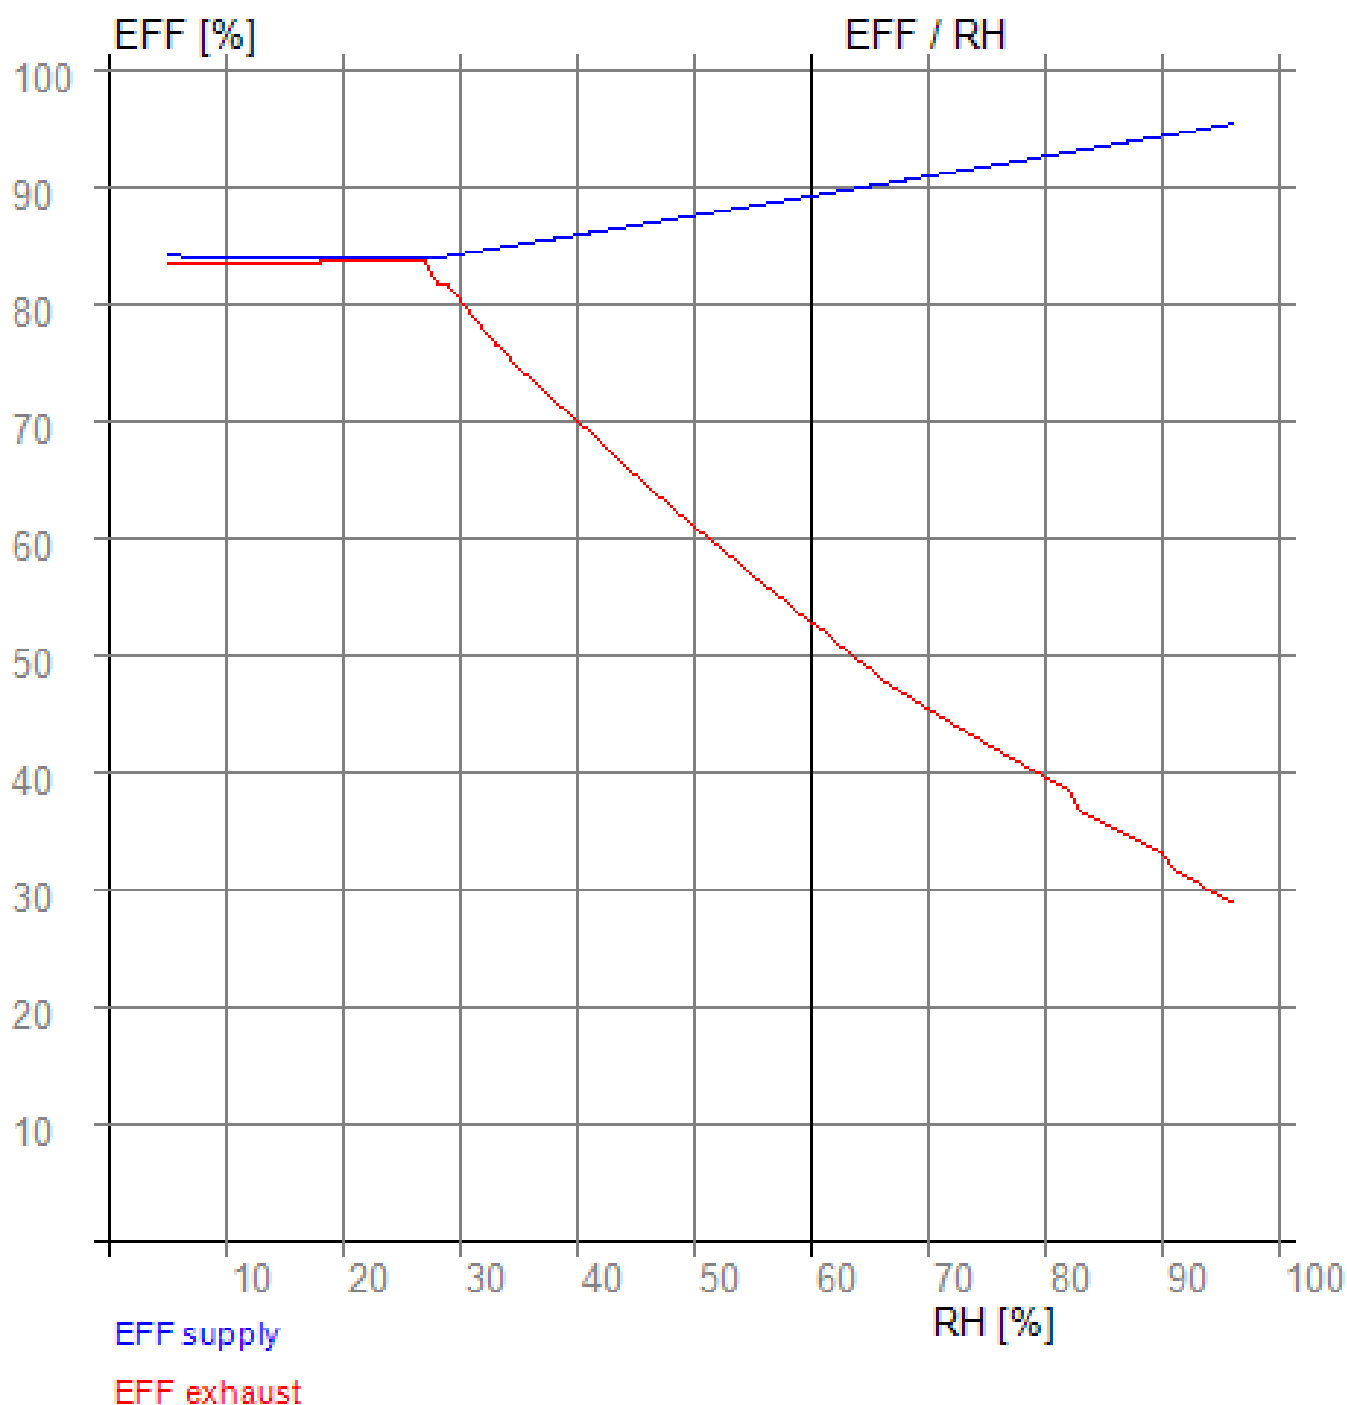

KONTAKTUJTE NÁS

spulak@rekupek.cz
+420 723 307 772
www.rekupek.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41

