

Datové listy RSK+16-500-25 RECUTECH celohliníkový výměník



VSTUPY

Standardní vzduchové množství

Vzduchové množství

Teplota

Relativní vlhkost

Absolutní vlhkost

Rychlost

Hmotnostní průtok

Entalpie

Teplota kondenzace

Přívod Odtah

m ³ /h	520	520
m ³ /h	487,2	532,6
°C	1	25
%	78	60
g/kg	3,2	11,9
m/s	1,29	1,41
kg/h	626,1	626,1
kJ/kg	8,9	55,5
°C	-2,4	16,7

VÝSTUPY

Standardní tlaková ztráta / EUROVENT

Tlaková ztráta / EUROVENT

Vzduchové množství

Teplota

Relativní vlhkost

Absolutní vlhkost

Rychlost

Entalpie

Teplotní účinnost - mokrá

Teplotní účinnost - suchá



Rekuperovaný výkon

Kondenzace

NEP (Rekuperovaný výkon - výkon ventilátorů)

Hustota

Pa	119,12	142,09
Pa	107,54	147,58
m ³ /h	524,4	510,3
°C	21,9	12,5
%	19,5	95,6
g/kg	3,2	8,6
m/s	1,39	1,35
kJ/kg	30,1	34,4
%	87,1	-
%	80	-
kW	3,7	3,7
l/h	0	2
W	3495	
kg/m ³	1,247	1,214

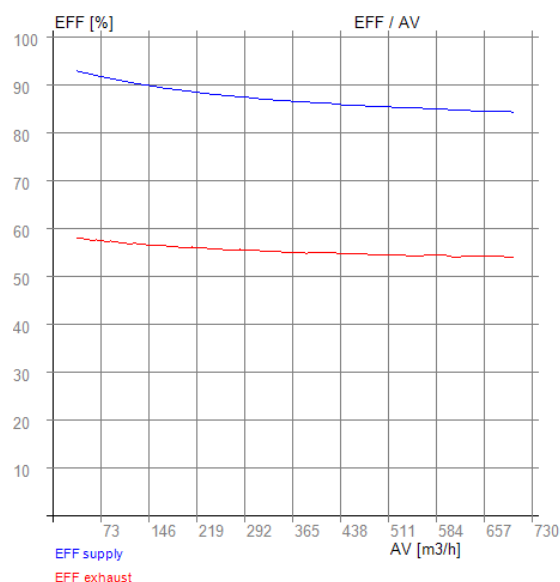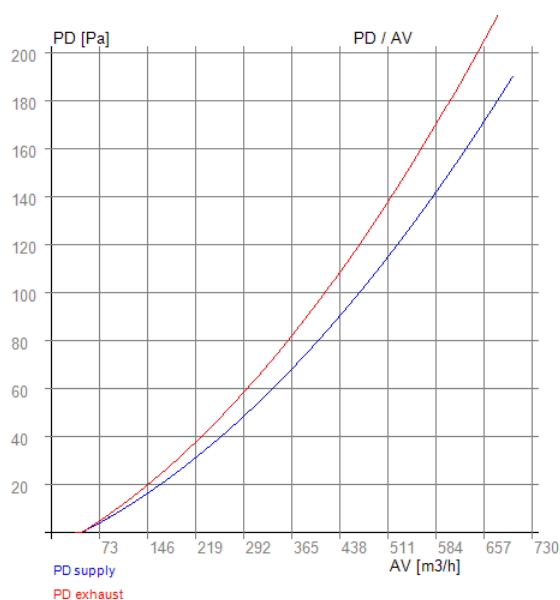


KONTAKTUJTE NÁS


spulak@rekupex.cz
+420 723 307 772
www.rekupex.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
 Červený Kostelec
 549 41



Datové listy RSK+16-500-25 RECUTECH celohliníkový výměník

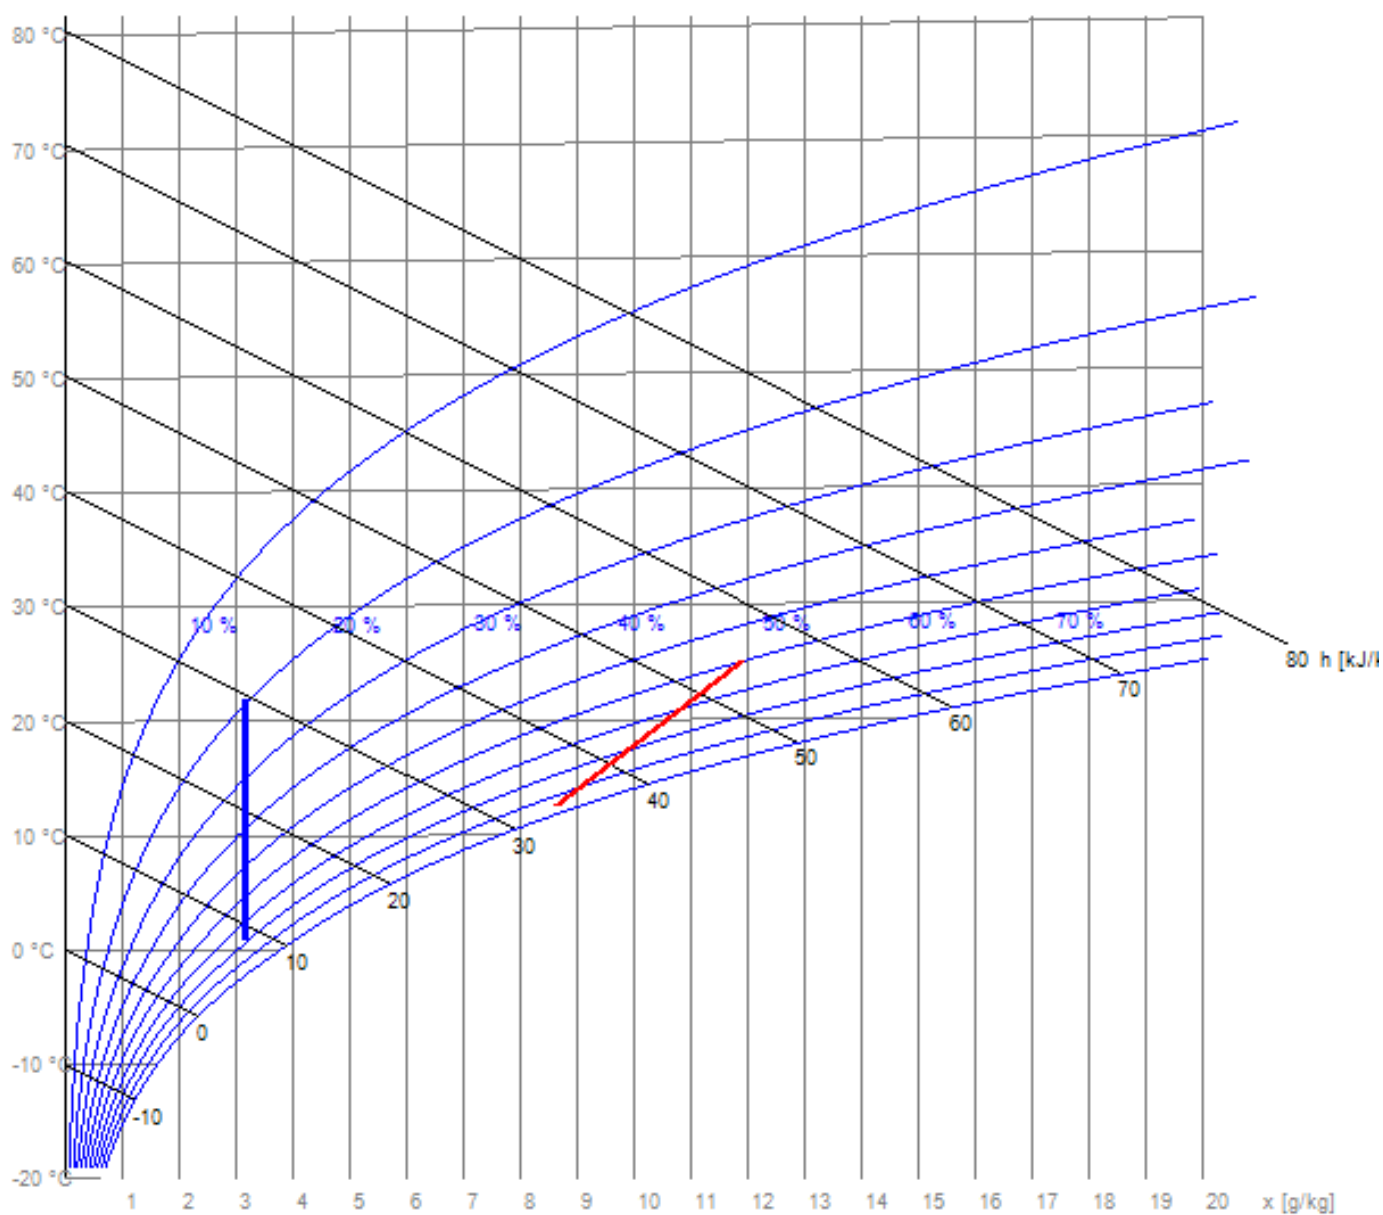


KONTAKTUJTE NÁS


spulak@rekupex.cz
+420 723 307 772
www.rekupex.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41



Datové listy RSK+16-500-25 RECUTECH
celohliníkový výměník

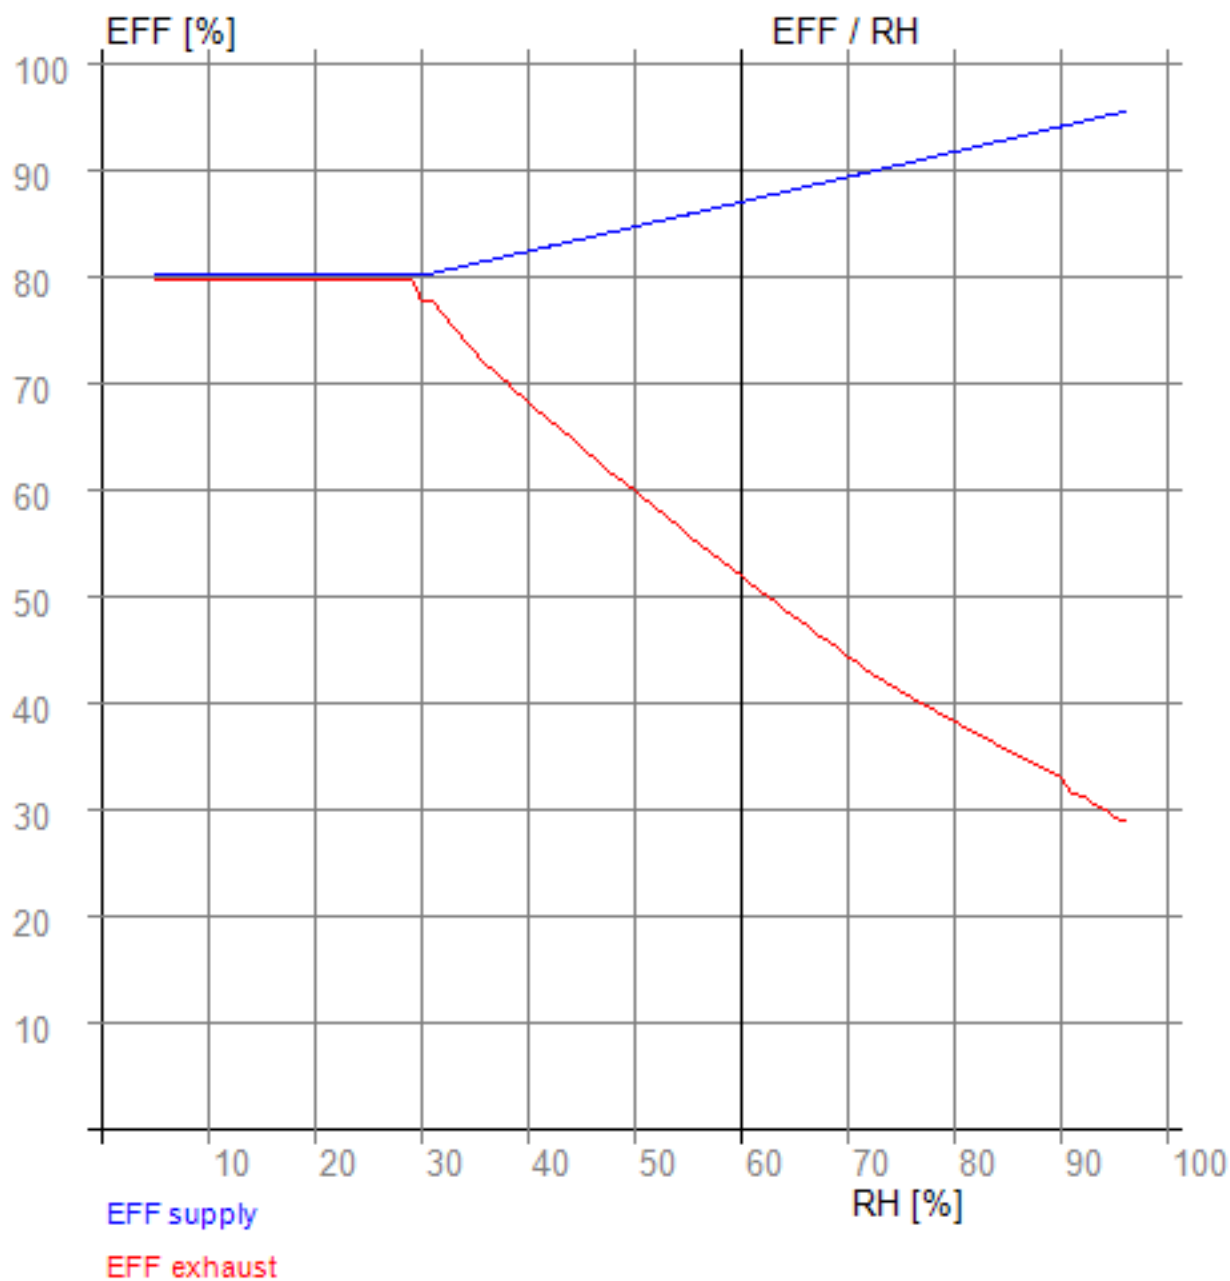

KONTAKTUJTE NÁS

spulak@rekupex.cz
+420 723 307 772
www.rekupex.cz

NAJDETE NÁS

Horní Kostelec 284
Červený Kostelec
549 41

