

Protokol měření

Obecné informace

Zákazník	Název měřicího programu	Objemový průtok (kanál)
RekupeX	Datum měření	19.06.26 11:38:46

Informace o přístroji

Název přístroje/Sériové číslo	Měřené veličiny
testo 405i (48947068)	Teplota, Rychlost proudění

Parametry měření


Režim měření	automatický	Průměr	20,0 cm
Interval měření	1 s	Čas spuštění	19.06.26 11:38:08
Typ média	Odváděný vzduch	Čas ukončení	19.06.26 11:38:30
Opravný faktor	1,00	Doba trvání	22 s
Geometrie	Kruh		

Měření

Rychlost proudění	Ø 2,00 m/s
Objemový průtok	Ø 226,0 m³/h

Datum/Čas	Objemový průtok [m³/h]	068 [m/s]	068 [°C]
Celkový průměr	226,0	2,00	24,6
Minimum celkem	197,9	1,75	24,6
Maximum celkem	265,8	2,35	24,6

Příložené snímky obrazovky

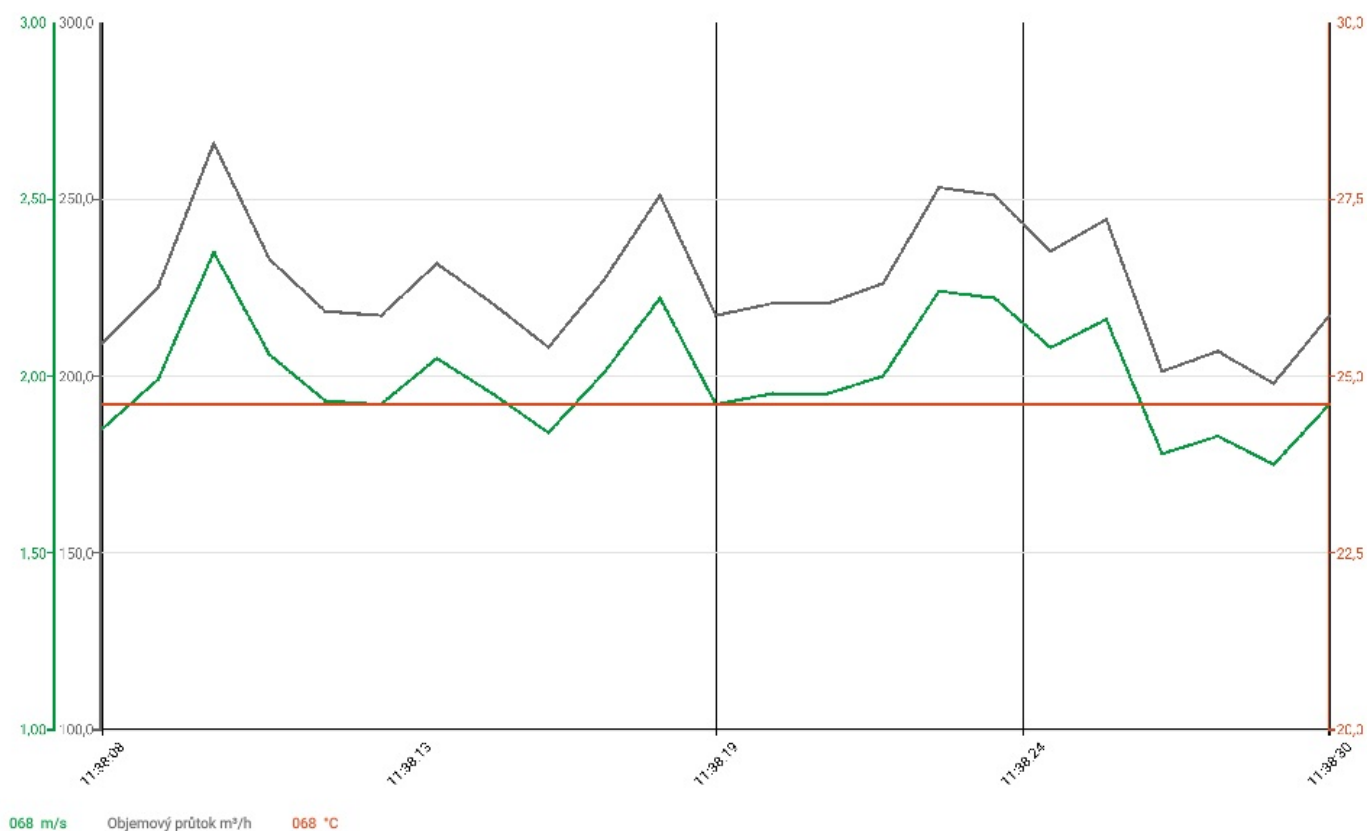

Poznámka

AIRBOX SLIM 520, 226 m/h., 11,2 W

19.06.26

Datum

Technik

Podpis